


El-tilslutning af *fjernvarmemaalere*




Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.

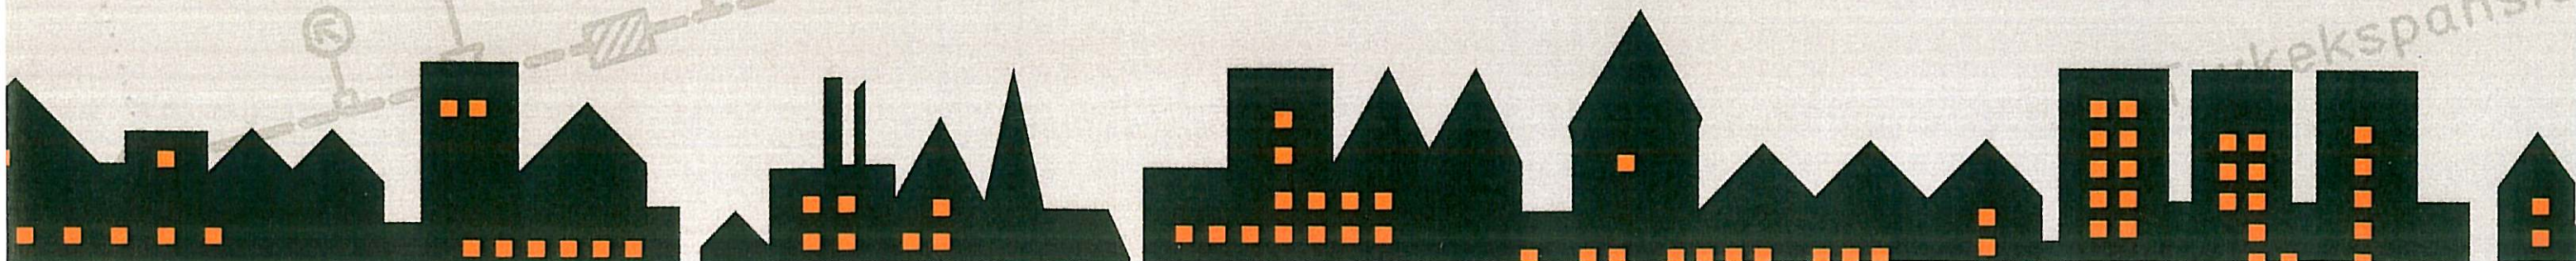


Figur 1

Tilslutning max 63A

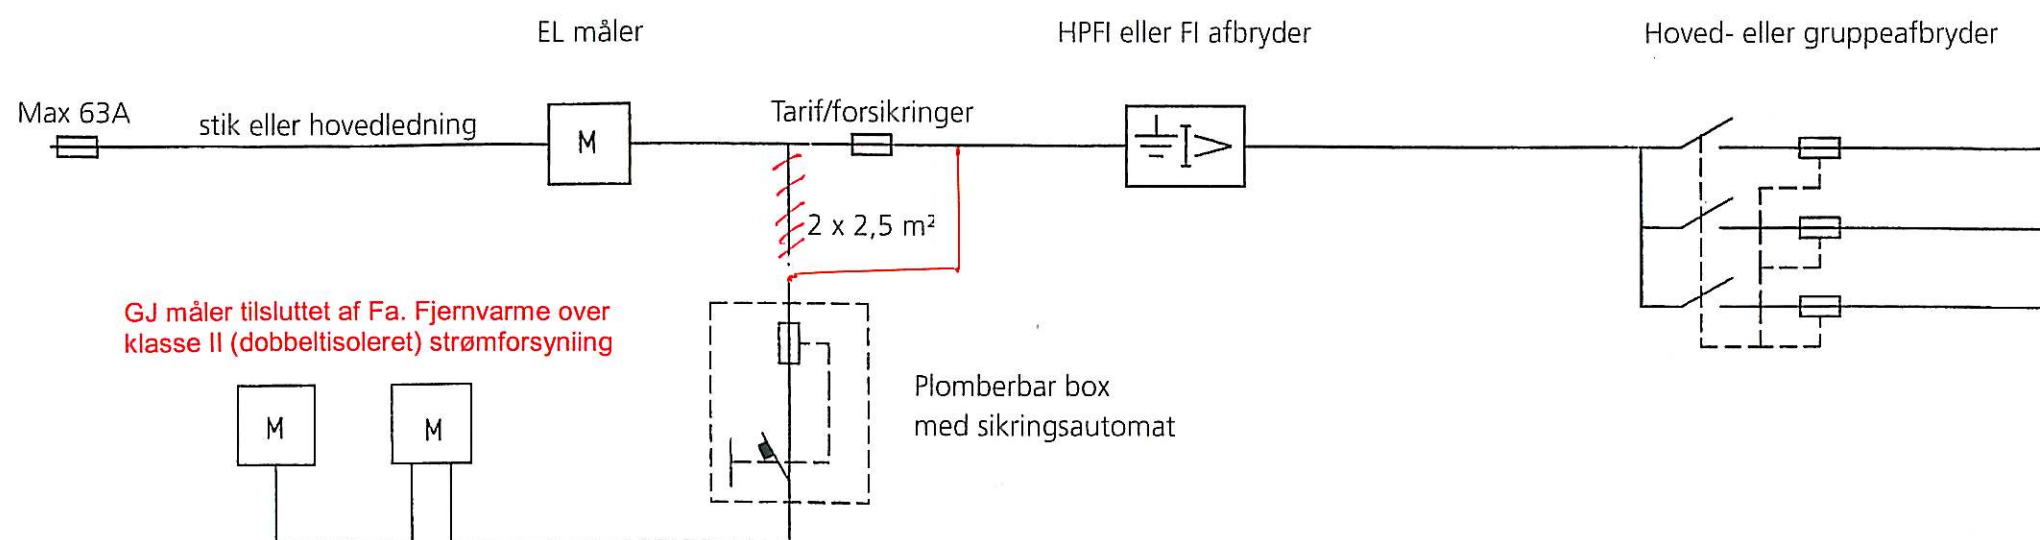

Figur 2

Tilslutning over 63A

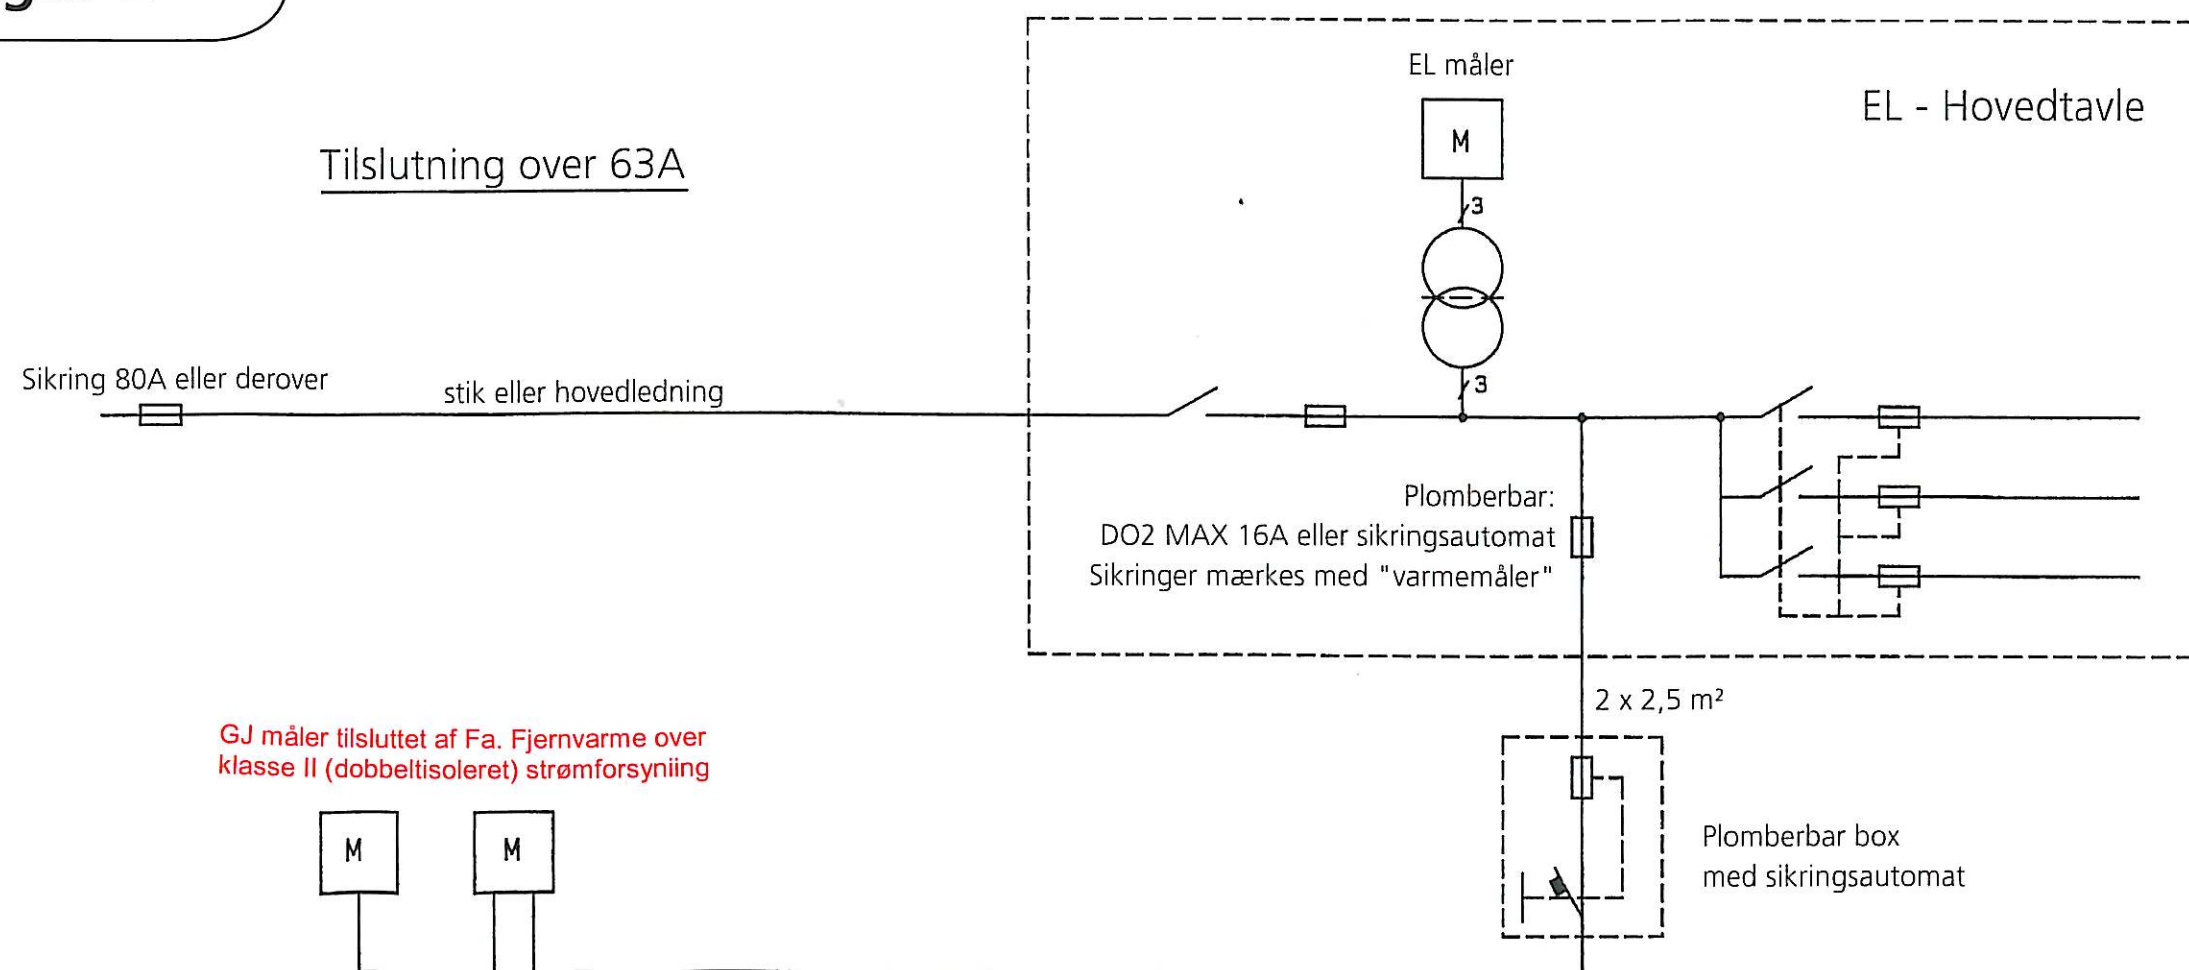

Generelt

Ved placering af varmemålere skal der altid sigtes efter den bedst mulige placering ved stik-indgang og de skal være tilgængelige for aflæsning og evt. reparation.

- a:** For at imødegå afbrydelse af varmemålerne skal disse altid tilsluttes ved el-stikledningen lige før eventuelle tarif-forsikringer, FI eller HPFI afbrydere (se fig. 1 & 2).
- b:** Den udleverede plomberbare tilslutningsbox indeholder sikringsautomat.
Monteringsbox placeres umiddelbart ved G.J. måler.

El-installationen

230 V varmemålere:

Der fremføres fra målertavle eller gruppetavle 2x2,5 mm² installationskabel til tilslutningsbox placeret ved G.J. måler (se fig. 1).

Erhverv og institutioner:

Hvis stikledningen kan overbelastningsbeskyttes med mere end 63 A, skal der i tavlen monteres en 16 A sikring type DO2 plomberbar, tilsluttet før eller efter måler.
Tilslutningsledninger monteres med ekstra isolation til sikringer og placeres i tavle – dog uden for målerfelt (se fig. 2).

YIT A/S

Udarbejdet af ~~ABB A/S~~ efter stærkstrømsbekendtgørelsen



Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.

Dalegade 38 . Postboks 144 . 7000 Fredericia

Tlf. 76 20 28 00 . Fax 75 92 99 96

E-mail: fredericia-fjernvarme@post.tele.dk

Internet: www.fredericiafjernvarme.dk

